

ACQUE DI BALNEAZIONE: GESTIONE ESITI ANALITICI

La trasmissione di esiti e documenti relativi alle procedure di adozione e revoca del **DIVIETO** avviene tramite:



- in orario di servizio: **PEC**
- in orario di PD: **PE ordinaria** cui seguirà **PEC** il primo giorno lavorativo (qualora non utilizzabile la PEC)
- sempre: all'indirizzo di PE **balneazionerimini@arpa.emr.it**

Trasmissione **Pre-allerta** del LT a:

- AUSL Locale
- Arpae Locale
- Arpae Rimini



Aggiornamento sito web

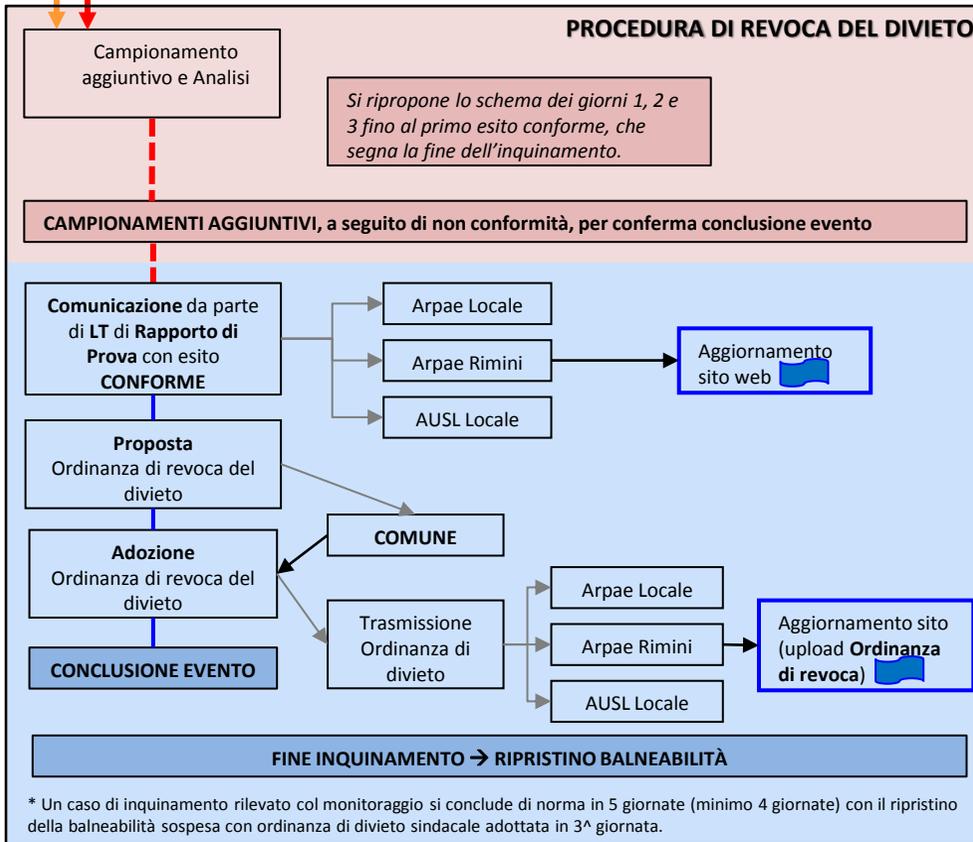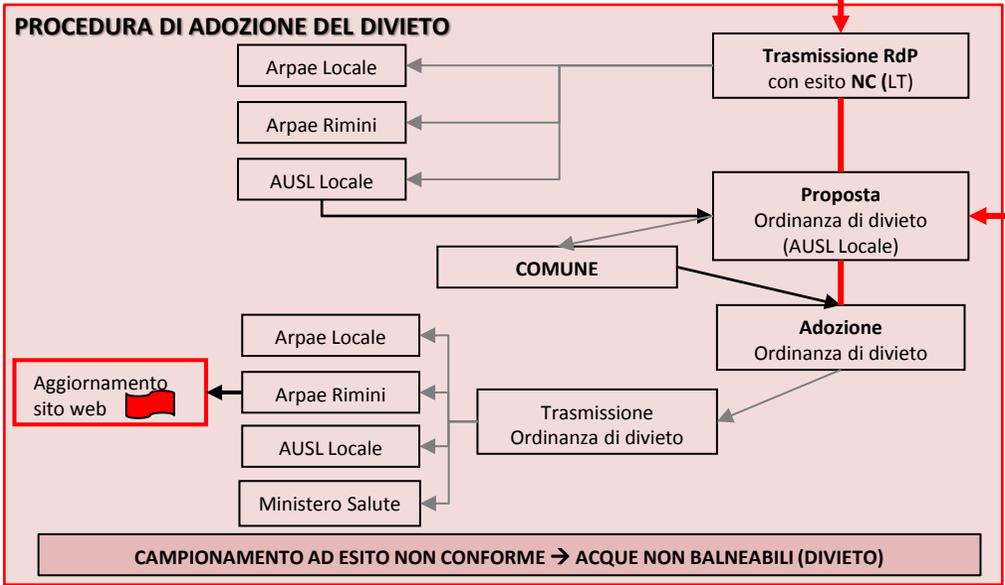

INDIRIZZI E-MAIL

Ministero Salute: l.gramaccioni@sanita.it; l.lasala@sanita.it – PEC: dgprev@postcert.sanita.it

Arpae Rimini: balneazionerimini@arpa.emr.it

AUSL – DSP

Ferrara: p.barboni@ausl.fe.it ; sip.comacchio@ausl.fe.it – PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Ravenna: valeria.contarini@auslromagna.it; prevenzione.ra@auslromagna.it - PEC: ausl110ra.dsp@pec.ausl.ra.it

Forlì-Cesena: aborrello@auslromagna.it; luigi.salizzato@auslromagna.it; sanita.pubblica.ce@auslromagna.it – PEC: sanita.pubblica@pec.ausl-cesena.emr.it

Rimini: francesco.toni@auslromagna.it; balneazione.rn@auslromagna.it – PEC: pec.auslrn@legalmail.it

Arpae Sezioni:

Ferrara: balneazioneferrara@arpa.emr.it – PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it

Ravenna: balneazioneravenna@arpa.emr.it – PEC: aoora@cert.arpa.emr.it

Forlì-Cesena: balneazioneforli@arpa.emr.it – PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it

Rimini: balneazionerimini@arpa.emr.it – PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it

Legenda:

LT = Laboratorio Tematico Acque di Balneazione di Arpae Rimini

Arpae = Area monitoraggio e Valutazione Corpi Idrici

PD = Servizio di Pronta Disponibilità

SOSTITUZIONE CAMPIONE NON CONFORME AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE

Se è necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo entro i 7 giorni successivi alla conclusione dell'evento di inquinamento di breve durata (Indicazioni della Commissione europea del 13/05/2014 che modifica il p.to 4, all.IV del D.Lgs.116/2008).

NB: i 7 gg sono calcolati dalla data del 1° campione aggiuntivo ad esito favorevole.

Arpae concorda l'eventuale prelievo del campione sostitutivo con il Comune.

* Un caso di inquinamento rilevato col monitoraggio si conclude di norma in 5 giornate (minimo 4 giornate) con il ripristino della balneabilità sospesa con ordinanza di divieto sindacale adottata in 3ª giornata.